


Fiche réflexe : Déclencher et suivre un RNC


La fiche Rejet non conforme permet de tracer tous les événements anormaux des systèmes d'assainissement. Dès qu'un agent constate un rejet non-conforme ou une pollution accidentelle, celui-ci doit être enregistré avec une fiche RNC.

La résolution des RNC et l'identification des responsables est liée à la bonne transmission des informations tout au long de la procédure. L'objectif est de mieux gérer les situations exceptionnelles susceptibles de mettre en danger le personnel, les installations de traitement et le cas échéant le milieu récepteur.

1. Comment donner l'alerte?

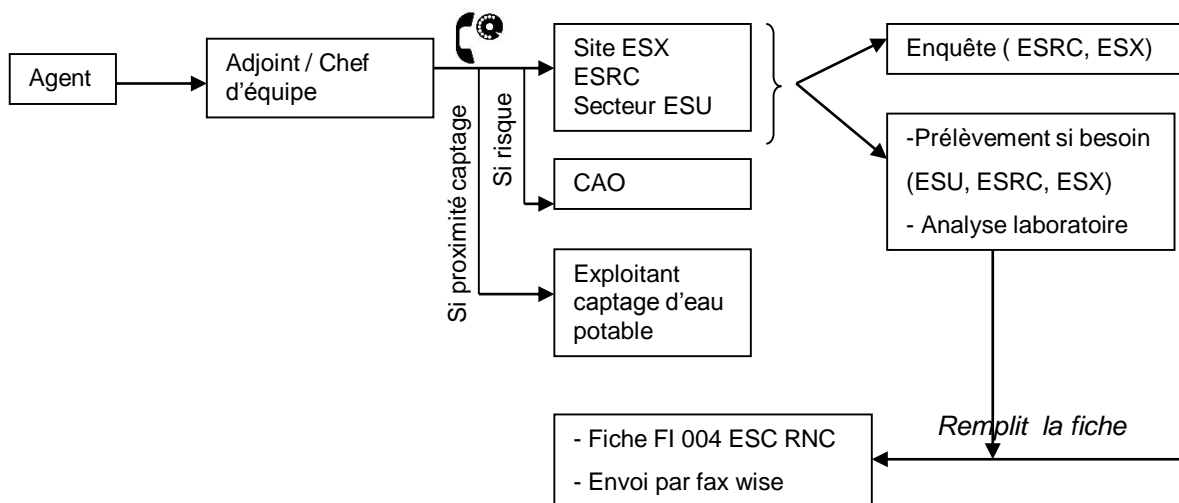

2. Comment faire un prélèvement?

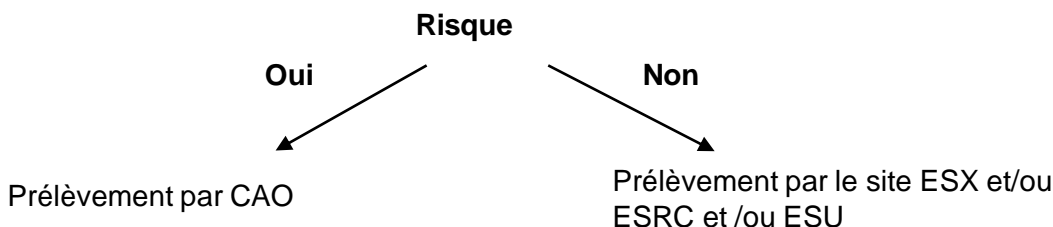

Faire un prélèvement de **2 litres**.

-Si odeur solvant type white spirit et diluant peinture, présence d'hydrocarbures, graisse, détergent: prélever le surnageant

-Si autre odeur solvant (chloré), d'œuf pourri, d'ammoniaque, et de tout autres produits non identifiés (colorant, boues...): prélever le sous-nageant

- Donner le maximum d'information en remplissant la feuille de demande d'analyse (FI 017 ESL): Localisation précise, les industriels proches, les valeurs des détecteurs gaz, les analyses faites sur place, les odeurs...

Les analyses sont d'autant plus efficaces que l'on a des indices précis; ceux-ci doivent être écrits dans la fiche de demande d'analyse

3. Comment connaître les résultats de l'enquête?

Les conclusions d'enquêtes sont renseignées par les référents RNC dans le tableau de suivi partagé.

Ce tableau est affiché mensuellement dans vos services respectifs.