

Regard de contrôle

Prescriptions techniques de Chambéry métropole pour les regards de contrôle d'eaux usées non domestiques et d'eaux pluviales (dans le cas d'activités extérieures)


Dans tous les cas :

- Les travaux doivent être validés au préalable par le service des eaux.
- Les regards de contrôle doivent permettre la mise en place d'appareil de mesure de débit et de prélèvement d'échantillons.

A - Fil d'eau supérieure ou égal à 60 cm de profondeur :

- Regard 1000 mm, circulaire, étanche - Béton préfabriqué ou Polypropylène
- Sans échelons
- Tampon agréé (PAMREX, SOLO, ARTI 80,...) rond 600 mm articulé et adapté au regard
- Section droite en amont du regard d'au moins 500 mm
- Ecoulement direct dans cunette droite, de section 200 mm, demi circulaire (ou à défaut du diamètre de la canalisation existante) d'au moins 500 mm de longueur
- Pas d'autres raccordements à l'intérieur du regard
- Pente écoulement inférieure à 2,5%
- Regard disposé en dehors des voies de circulation. (Si ce n'est pas le cas prévoir 1 fourreau de 63 mm dont la longueur sera définie en fonction de la configuration locale du site)


Regard étanche $\varnothing 1000\text{mm}$, fil d'eau $\geq 60\text{cm}$

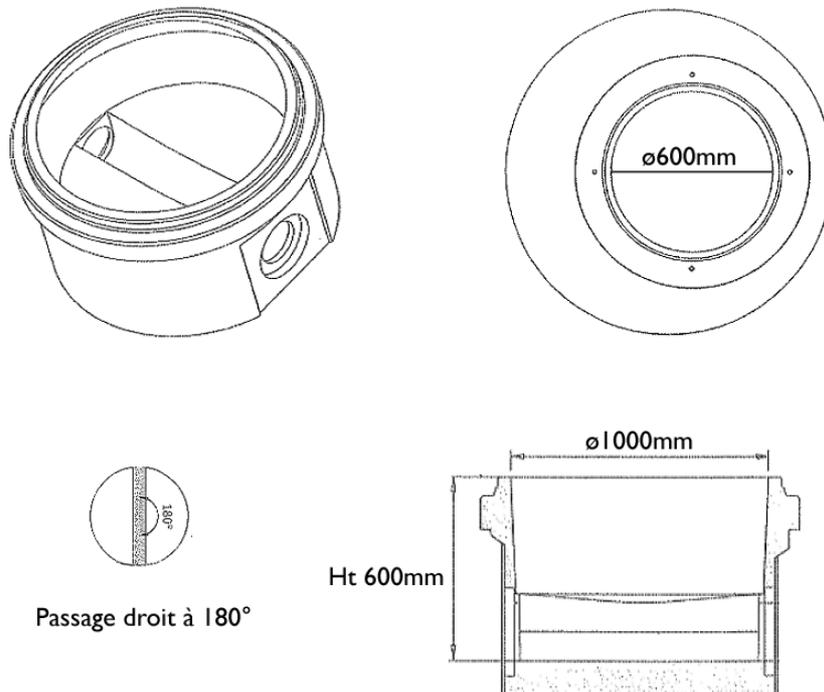

B - Fil d'eau inférieur à 60 cm de profondeur :

- Regard 600 mm circulaire PVC ou Polypropylène étanche.
- Dimension adaptée à la configuration de terrain.
- Tampon hydraulique fonte adapté au regard mis en place.
- Section droite en amont du regard d'au moins 500 mm
- Ecoulement direct dans cunette droite, de section 200 mm, demi circulaire (ou à défaut du diamètre de la canalisation existante) d'au moins 400 mm de longueur.
- Pas d'autres raccordements à l'intérieur du regard
- Pente écoulement inférieure à 2,5%
- Regard disposé en dehors des voies de circulation. (Si ce n'est pas le cas prévoir 1 fourreau de 63mm dont la longueur sera définie en fonction de la configuration locale du site)

Regard circulaire étanche Ø 600mm, fil de l'eau < 60 cm

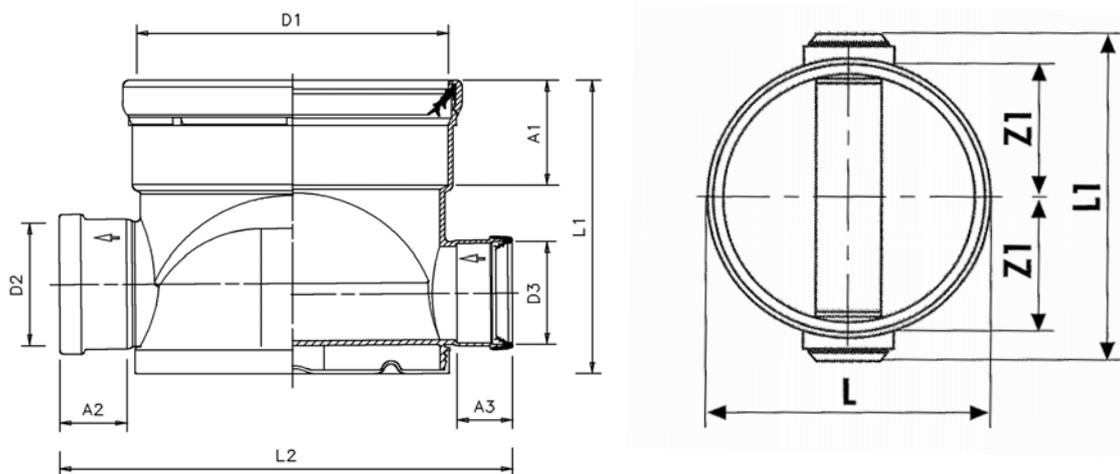

**En cas d'impossibilité technique de suivre les prescriptions,
contacter le service des eaux pour validation**

☎ : 04 79 69 86 70